


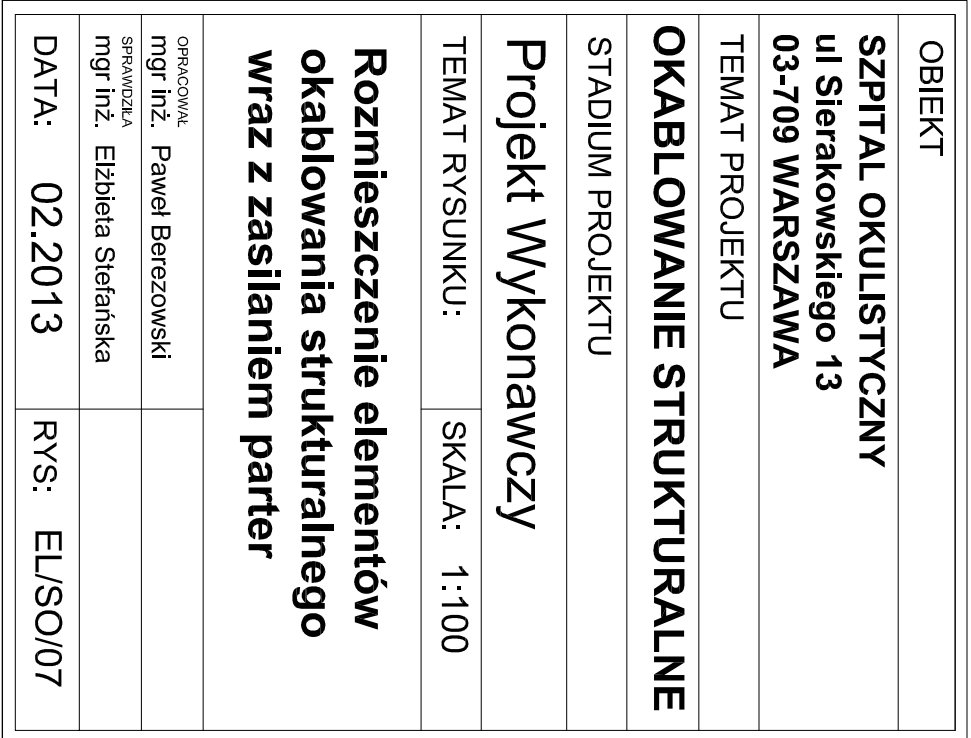

- UWAGI:

układ sieci 230/400 V, 50 Hz
TN - S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
(ochrona przy uszkodzeniu)
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE SZYBKIE

 1. W obszarze klatek schodowych instalacja prowadzona w korytach metalowych
 2. W obszarze sufitów podniesionych instalacja w korytach kablowych
 3. W obszarze pomieszczeń biurowych prowadzić w listwach instalacyjnych
 4. W obszarze podłogi podniesionej instalacja prowadzona bezpośrednio na
 5. Wysokość montażu gniazd natynkowych 30cm od podłogi